

図 番 一 覧 表


型 式	品 名	図 番
STP-3710ZEHC	仕 様 一 覧 表	YC- 01271
ST-3710ZEHC (貯湯ユニット)	外 形 寸 法 図	Y3- 36760
	据 付 関 係 寸 法 図	Y3- 36761
SP-4510C (ヒートポンプユニット)	外 形 寸 法 図	Y3- 36758
リモコンセット SP-DFRZ10C	外 形 寸 法 図	Y3- 36759

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機フルオートタイプ


項 目		仕 様		
リモコン	リモコン名称	台所リモコン	浴室リモコン	
	型式	SP-DRZ10C	SP-FRZ10C	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	120mm×148mm×18mm	120mm×200mm×20mm	
	質量	260g	350g	
	定格電圧	DC12V		
	定格電流	80mA(インターホン使用時150mA)		
	表示	フルドットモノクロ液晶表示	キャラクタモノクロ液晶表示	
	通信ネットワーク	有線LAN(別売品のモジュールアダプタが必要)		
	HEMS	規格	ECHONET Lite	
		規格バージョン	Release I	
AIF認証登録番号		LZ-000300		

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表 STP-3710ZEHC
						井上	関	三好	
						'24.8.1	'24.8.1	'24.8.1	
符号	年月日	記事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-01271

配線・配管立上げ位置図

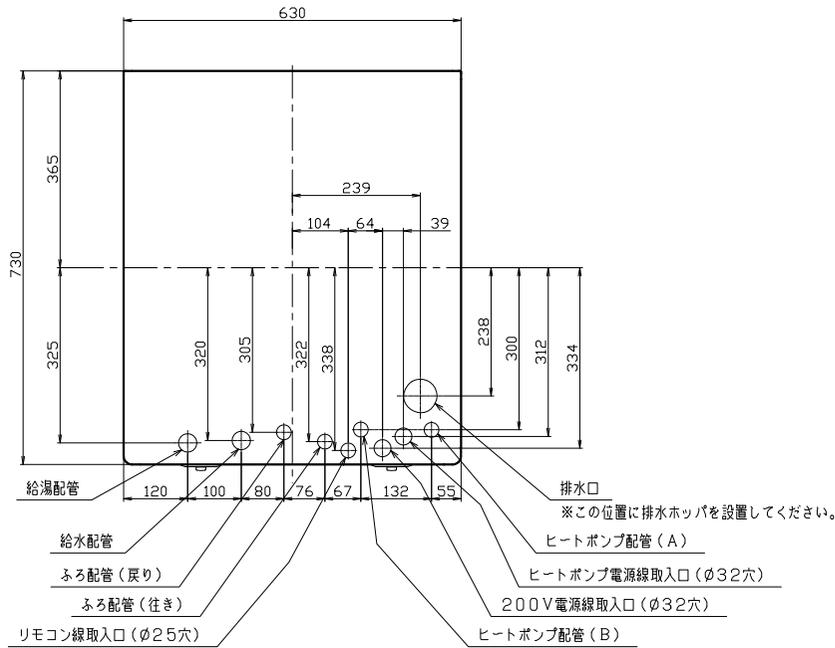

アンカーボルト固定位置図

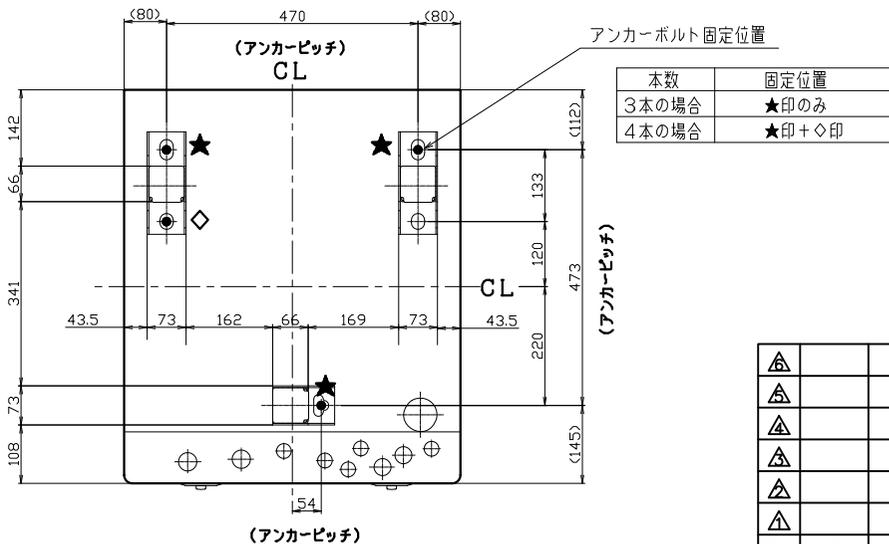

【アンカーボルト仕様と本数】

●貯湯ユニットの据え付けは「建築設備耐震設計・施工指針」（一般財団法人 日本建築センター）および「建築基準法施行令第129条の2の4第2号の規定に基づき、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件（平成24年国土交通省告示第1447号）」に従って確実に行ってください。




据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おネジ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おネジ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

●規定より細いアンカーボルトを使用して据え付けた場合、地震などにより転倒するおそれがあります。




△				△		△		△		△		△		△	
						尺度		部品コード		据付関係寸法図					
						φ		X							
						井上		関		承		関		ST-3710ZHC	
						成		査		認		認		ST-3710ZEHC	
						'24.7.24		'24.7.24		'24.7.24		'24.7.24			
						四変テック株式会社		Y3-36761							
符号		年月日		記事		作成		審査		承認					

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----

台所リモコン (増設リモコン) SP-DRZ10C (RSP-GA1)

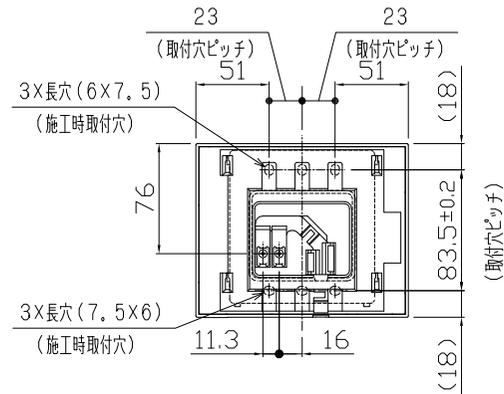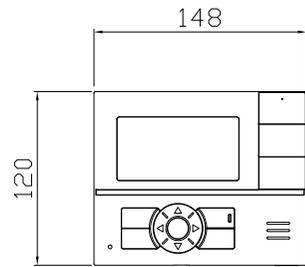

浴室リモコン SP-FRZ10C

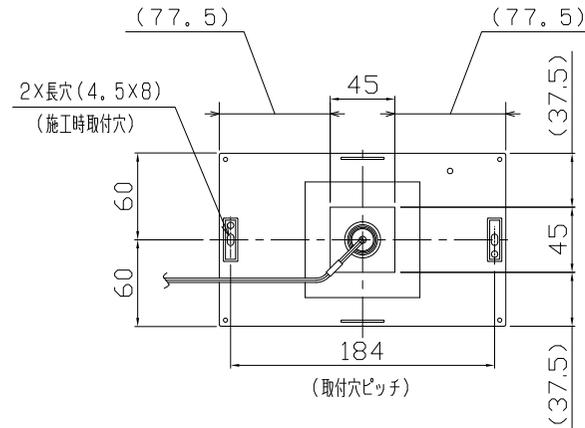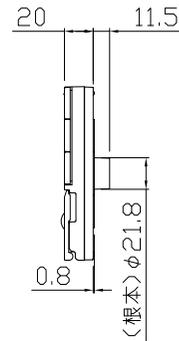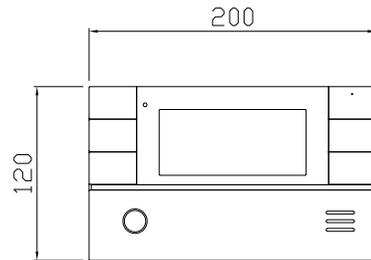

△						尺度	部品コード	外形寸法図
△						⌀		
△						作	井上	SP-DFRZ10C (RSP-GA1)
△						成	'24.7.24	
△						査	'24.7.24	Y3-36759
△						認	'24.7.24	
△						四変テック株式会社		様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02
符号	年月日	記事	作成	審査	承認			